

Rzut i przekroje komory K-7
stan projektowany
skala 1:25

Przekrój A-A




Przekrój B-B

Schemat komory K-7

do budynku Policji przy
ul. Wólcząskiej 250

z komory K-608

do budynku Banku Pekao
przy ul. Piotrkowskiej 288

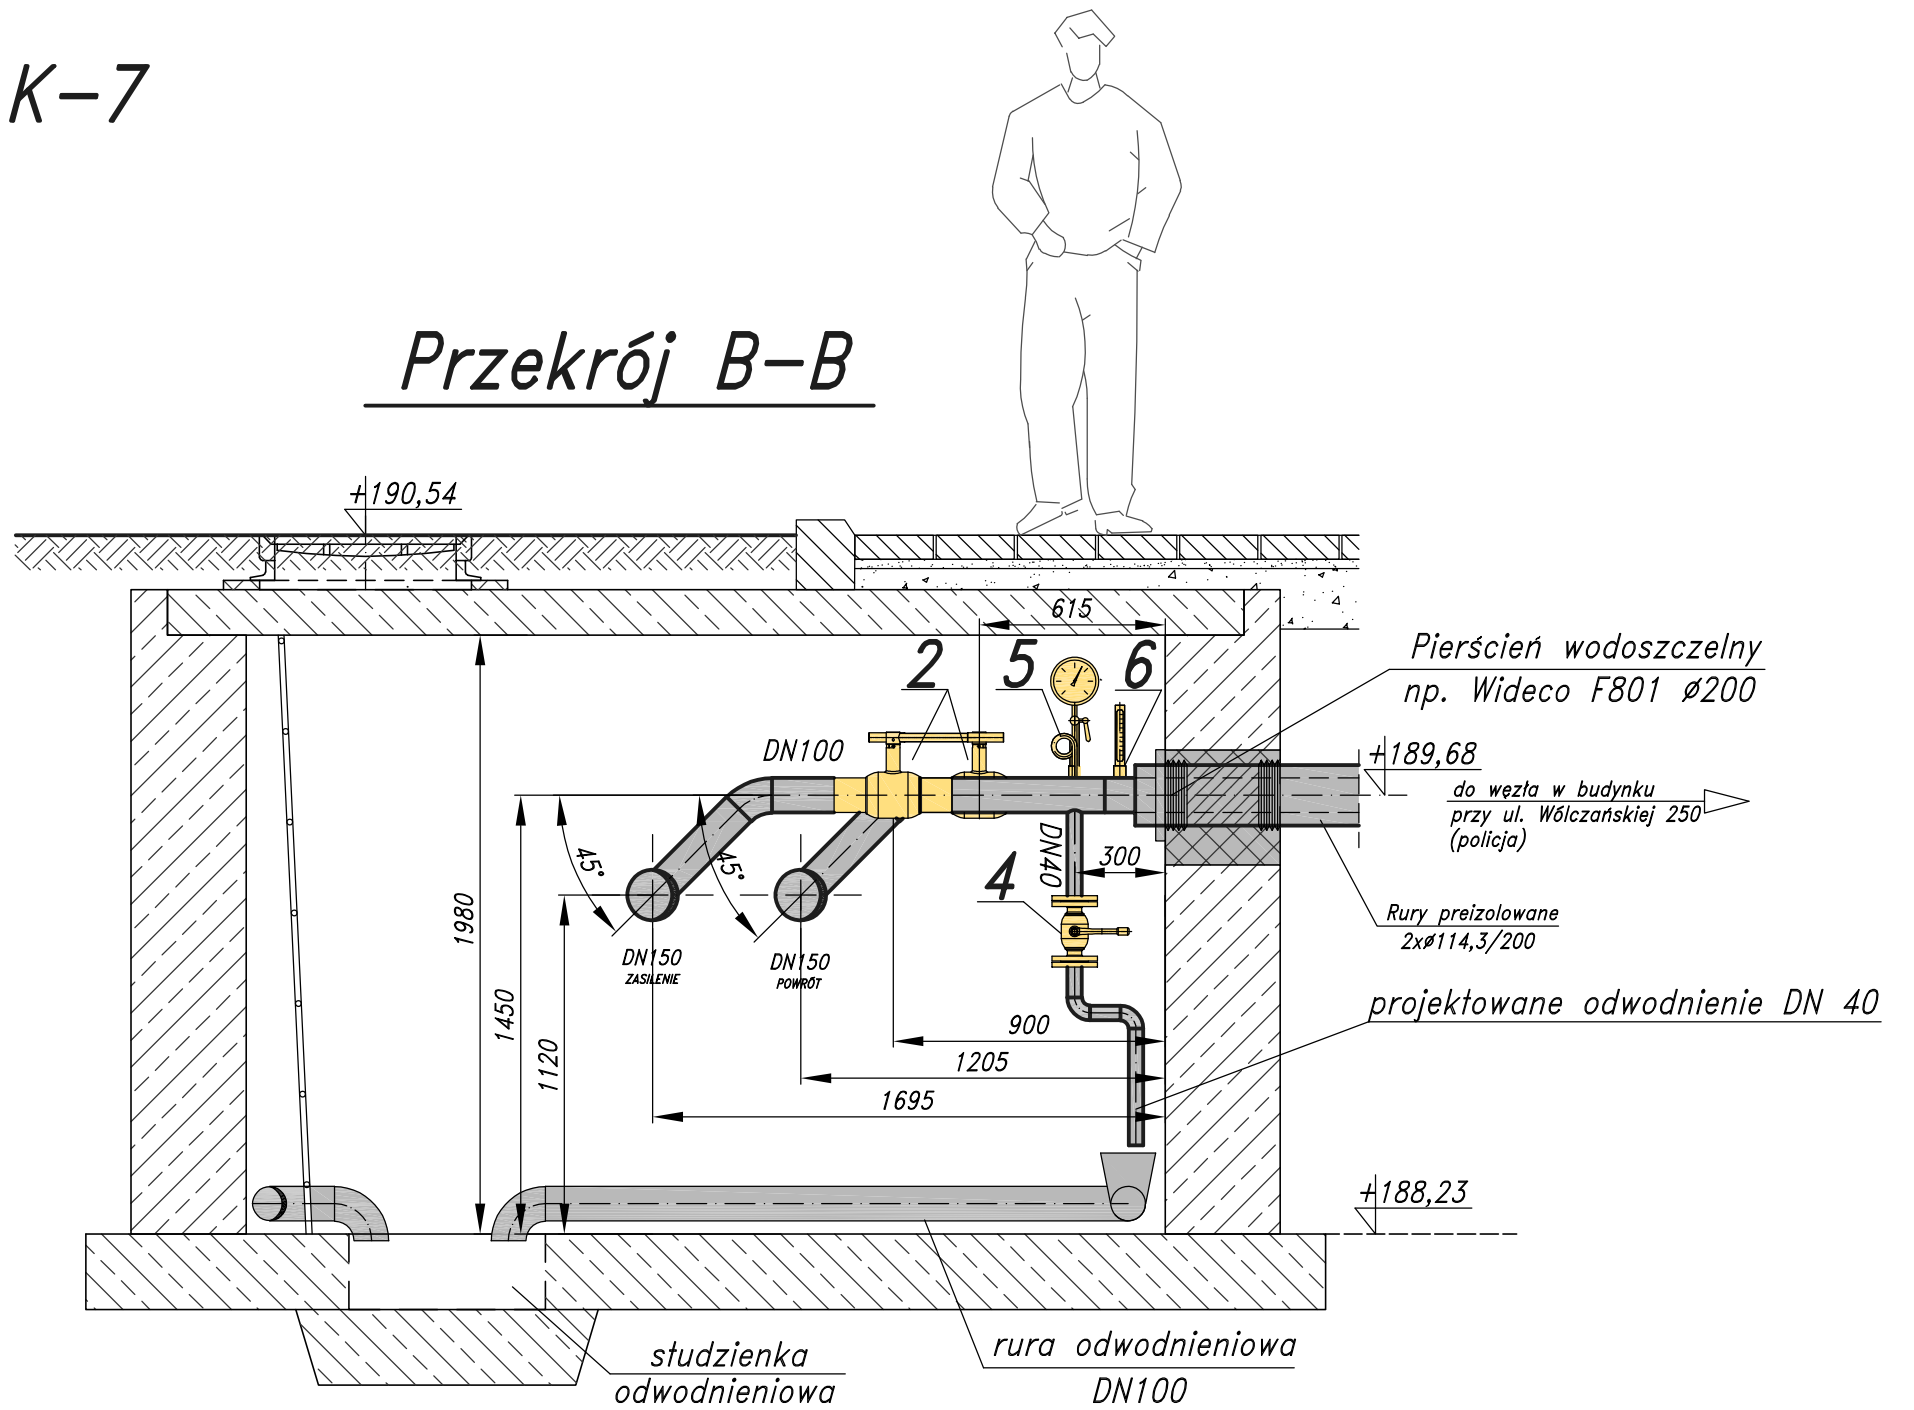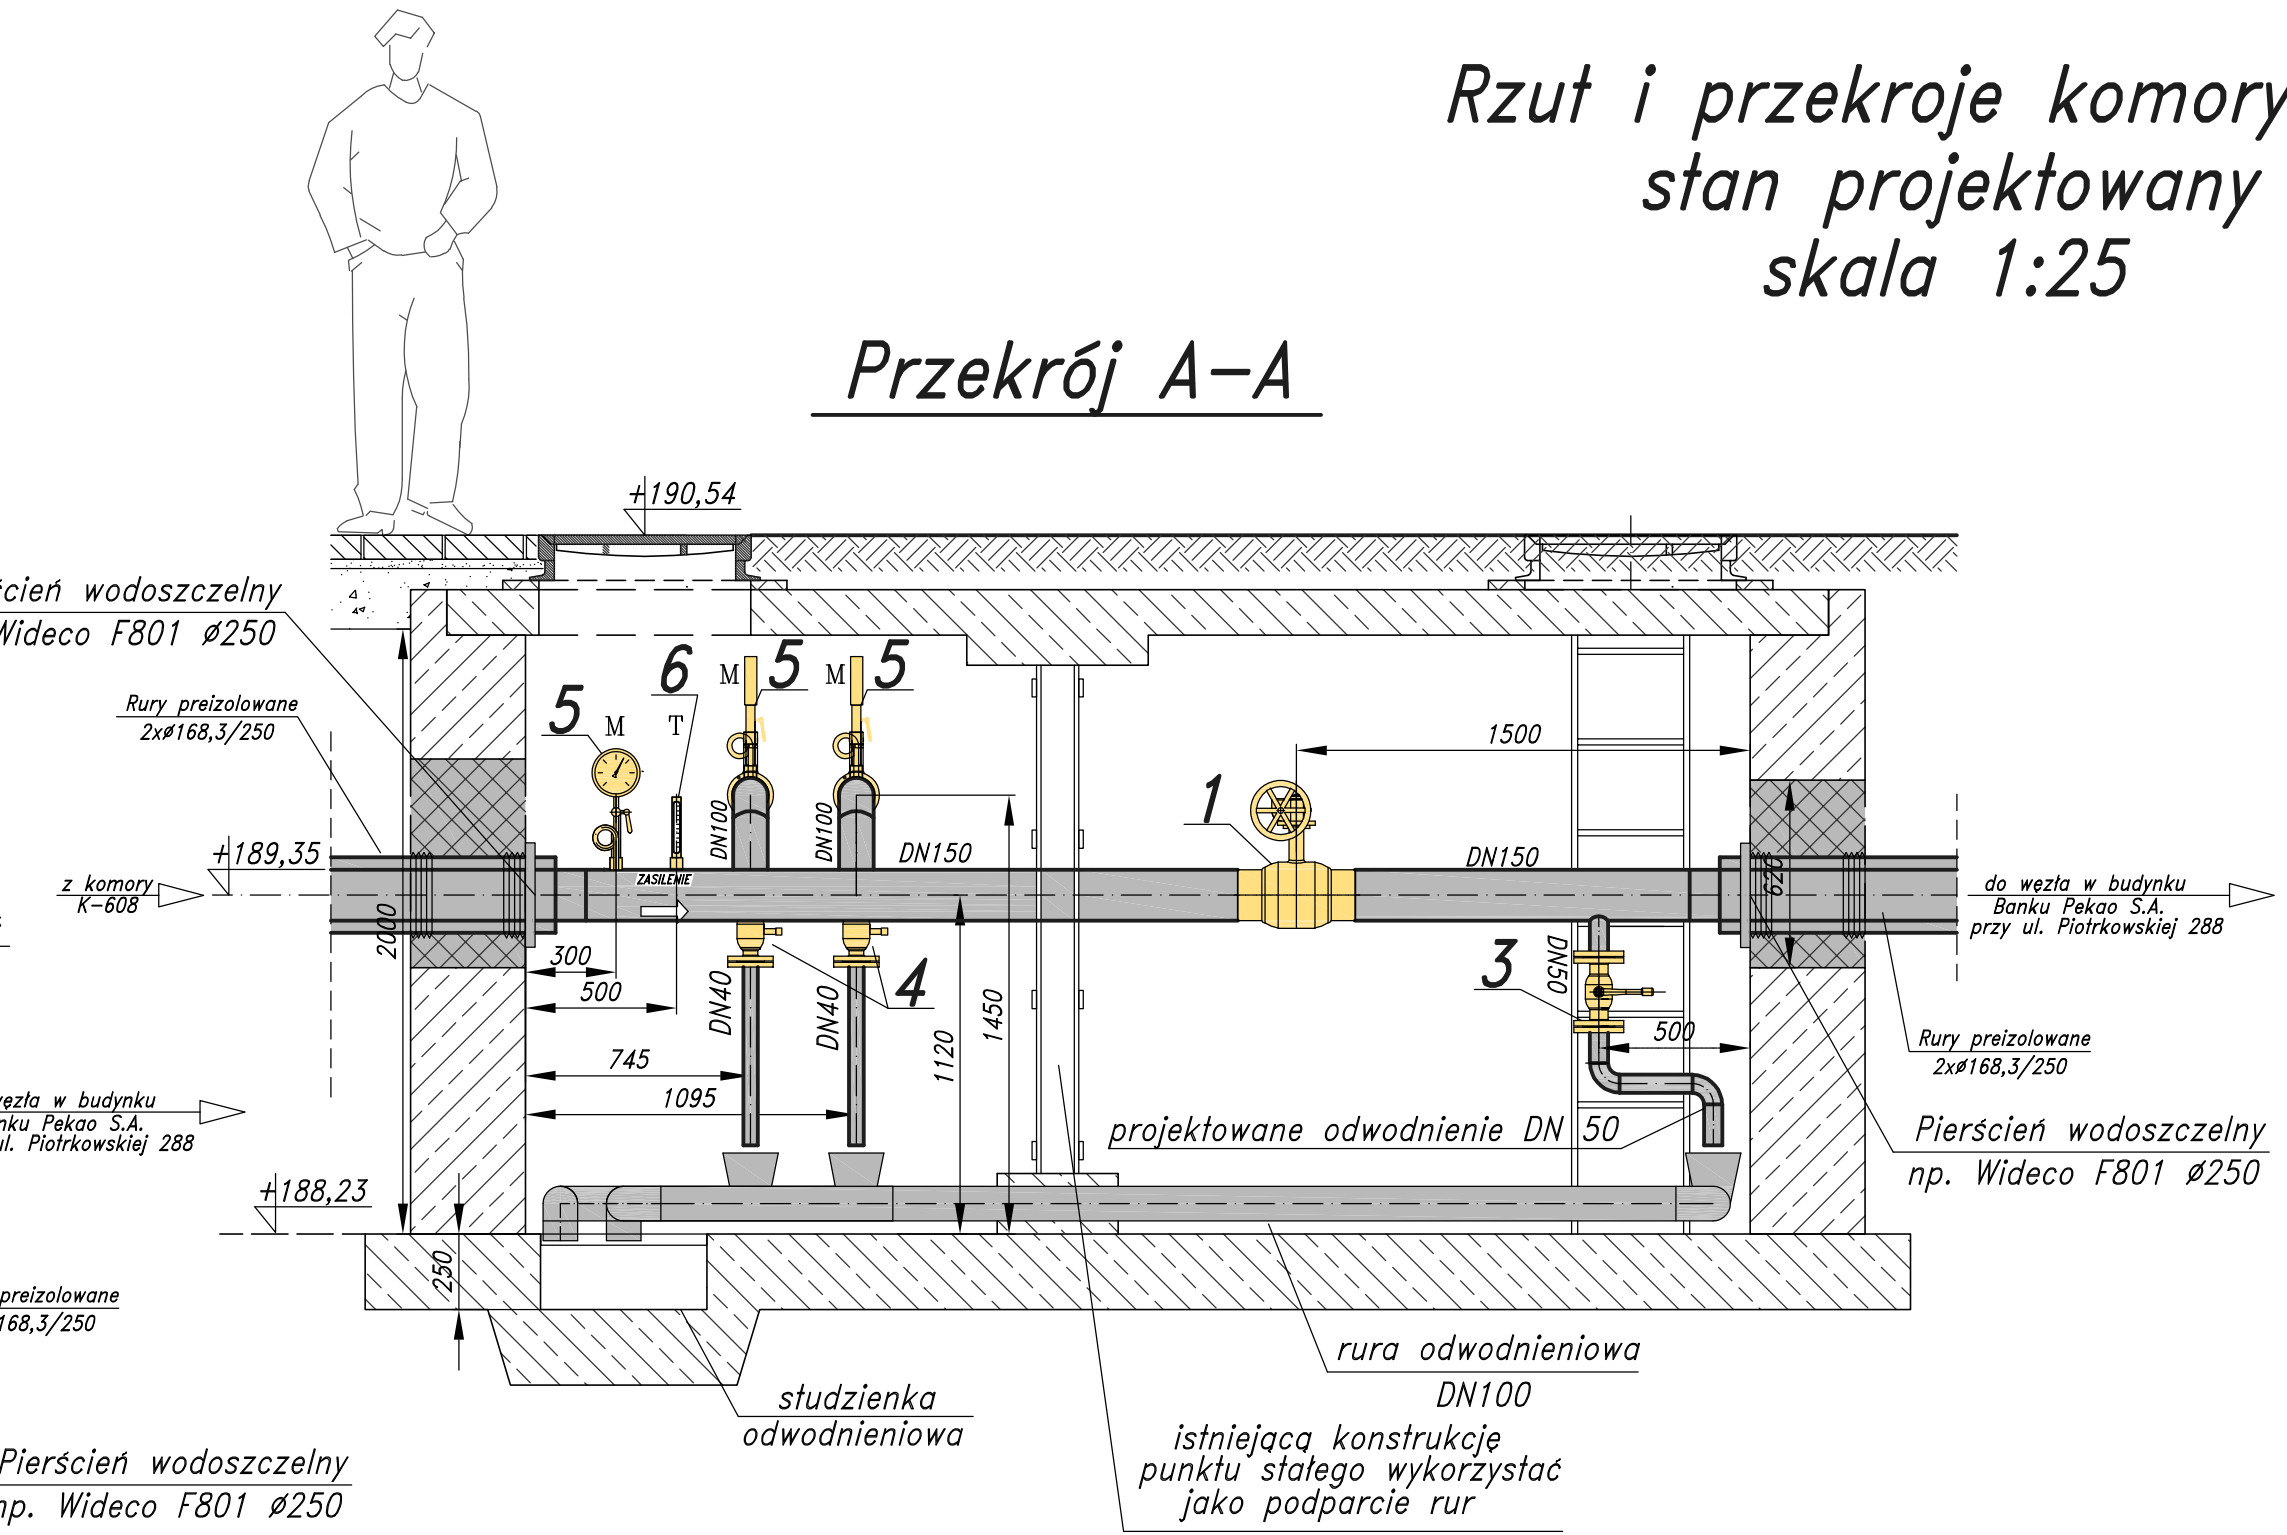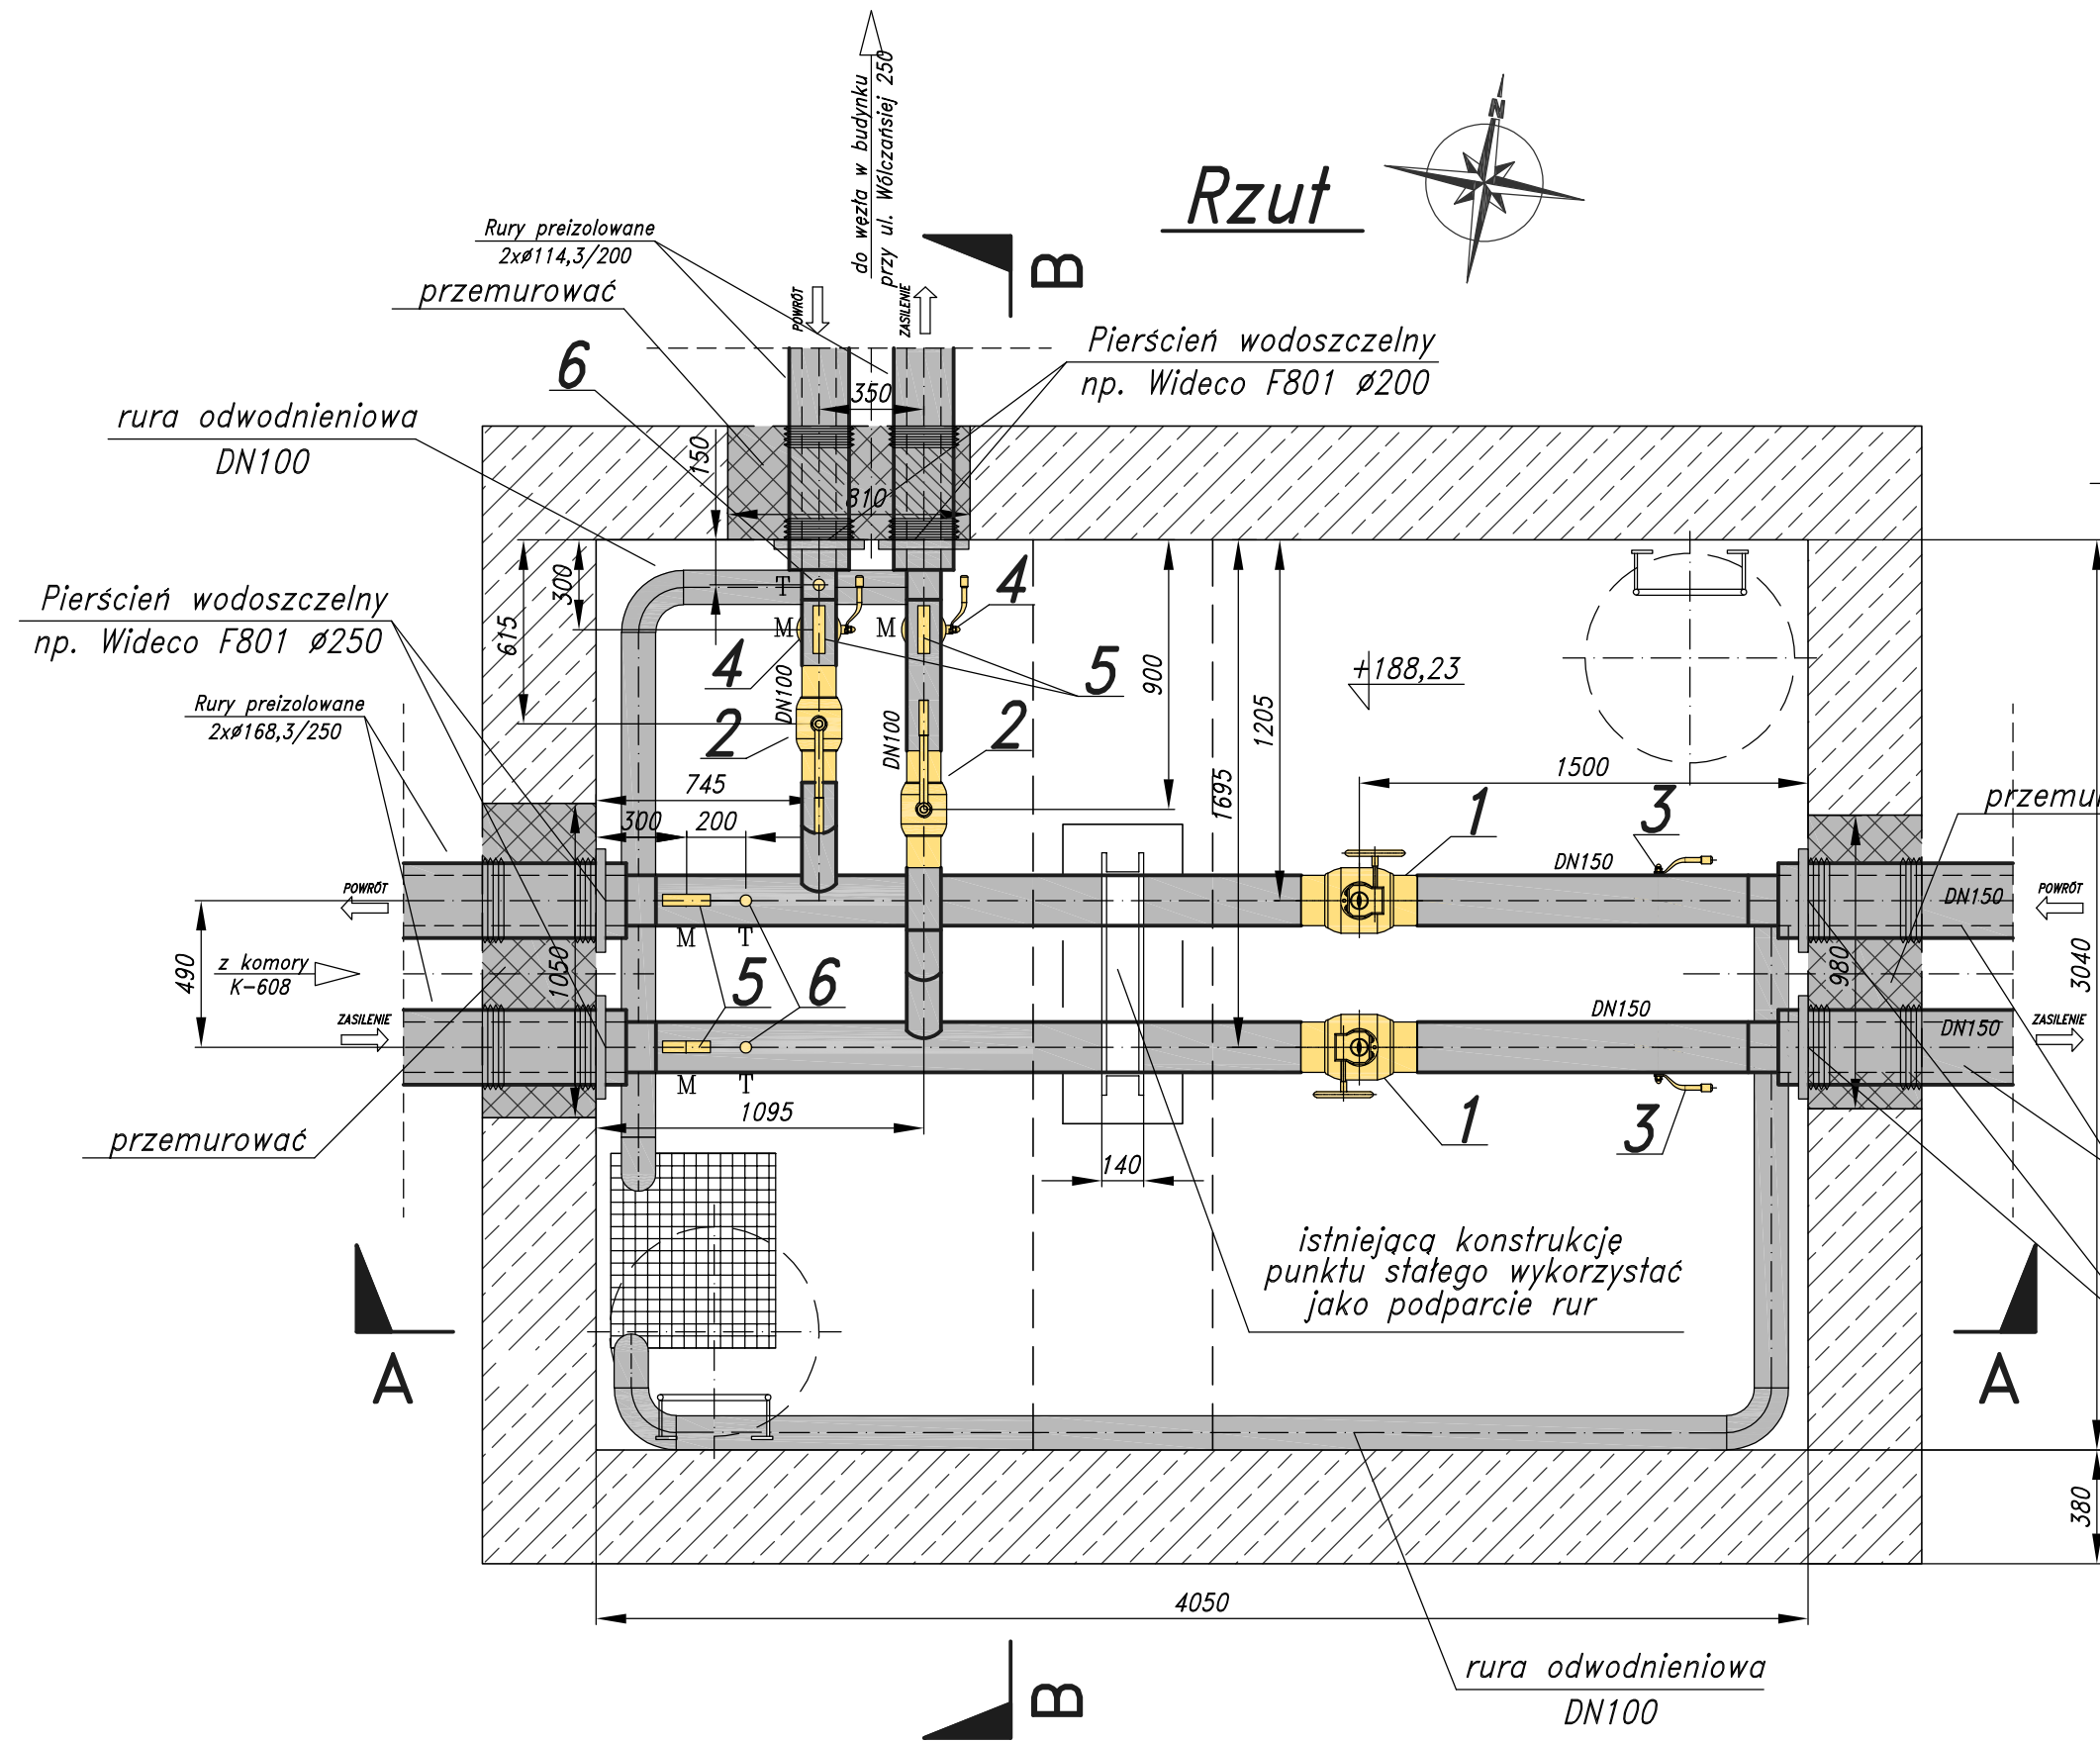

Elementy projektowane oznaczone kolorem
żółtym oraz szarym

UWAGA
Stosować izolacje rurociągów w płaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej.
Przewody odwodnień oraz odpowietrzeń izolować
pianką poliuretanową do zaworu.

Specyfikacja armatury projektowanej w komorze ciepłowniczej K-7.

NR	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór odcinający kulowy spawany dn150, z przekładnią, PN25, Tmax=150°C		szt.	2
2	Zawór odcinający kulowy spawany dn100, PN25, Tmax=150°C		szt.	2
3	Zawór odcinający kulowy kolumnowy dn50, PN25, Tmax=150°C (odwadnienie).		szt.	2
4	Zawór odcinający kulowy kolumnowy dn40, PN25, Tmax=150°C (odwadnienie).		szt.	2
5	Manometr techniczny łarzewowy 0-1,6 MPa z zaworem manometrycznym fig. 249 i rurką manometryczną		szt.	5
6	Termometr prosty 0-150°		szt.	3

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		92-434 Łódź ul. Małka z Bogdanica 51.2 www.bian.biol.pl		tel: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bian@bian.lodz.pl	
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody grzewczej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzkiego wraz z przyłączami				Nr rysunku: 14.2	
Przedmiot rysunku: Rzut i przekrój komory K-7 - stan projektowany				Branża: instalacyjna	
Faza: P.B.W.				Podpis	
Projektant mgr inż. Izabela Działnik-Kamińska		Nr uprawnień Ł00/0563/P005/06		Podpis	
Współpraca mgr inż. Andrzej Kuźniak				Podpis	
Współpraca mgr inż. Piotr Horasimczuk				Podpis	
Sprawdzający				Podpis	
Data: 04.2021		Skala: 1 : 25			