# PRZEKRÓJ B—B

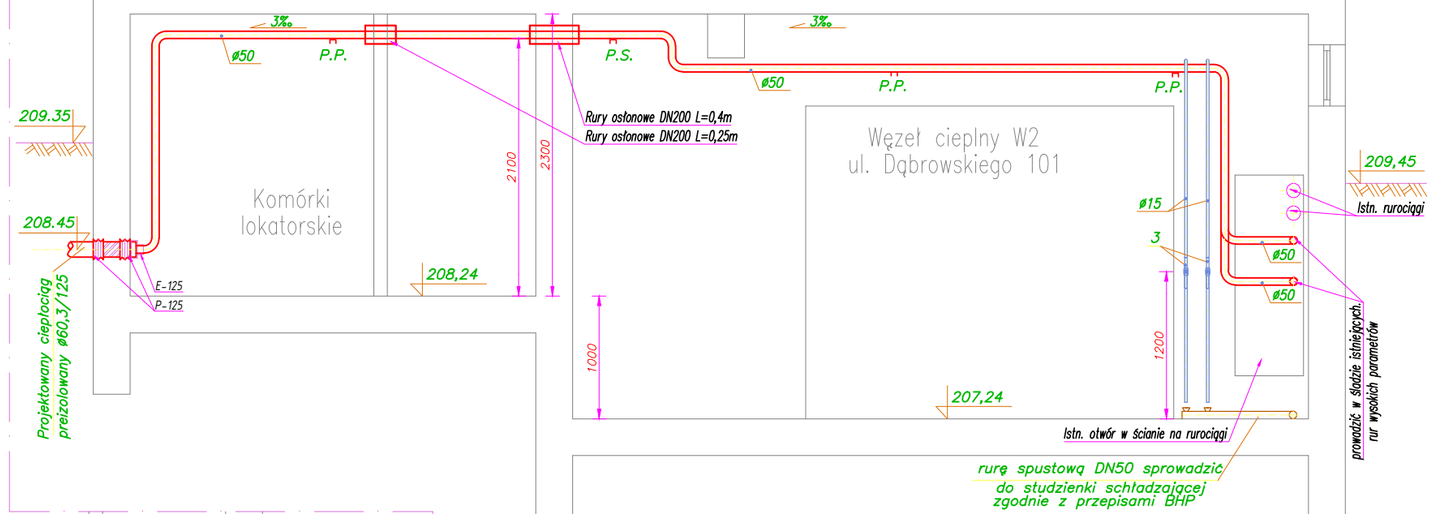


# PRZEKRÓJ A—A

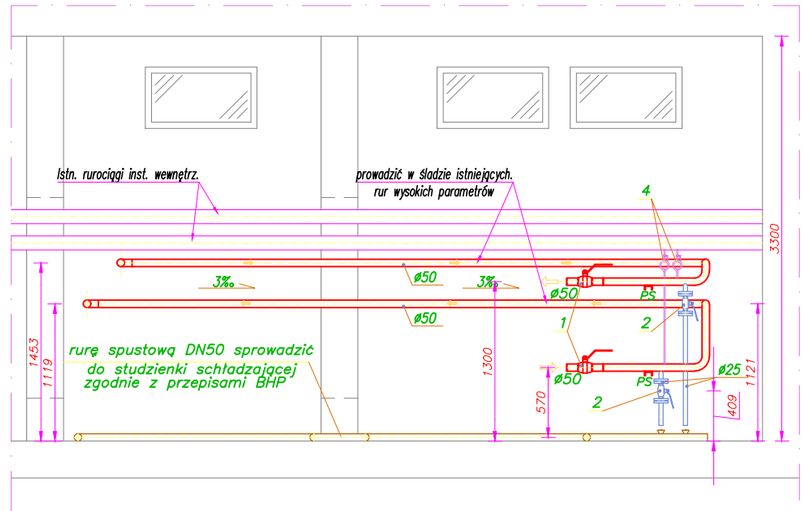


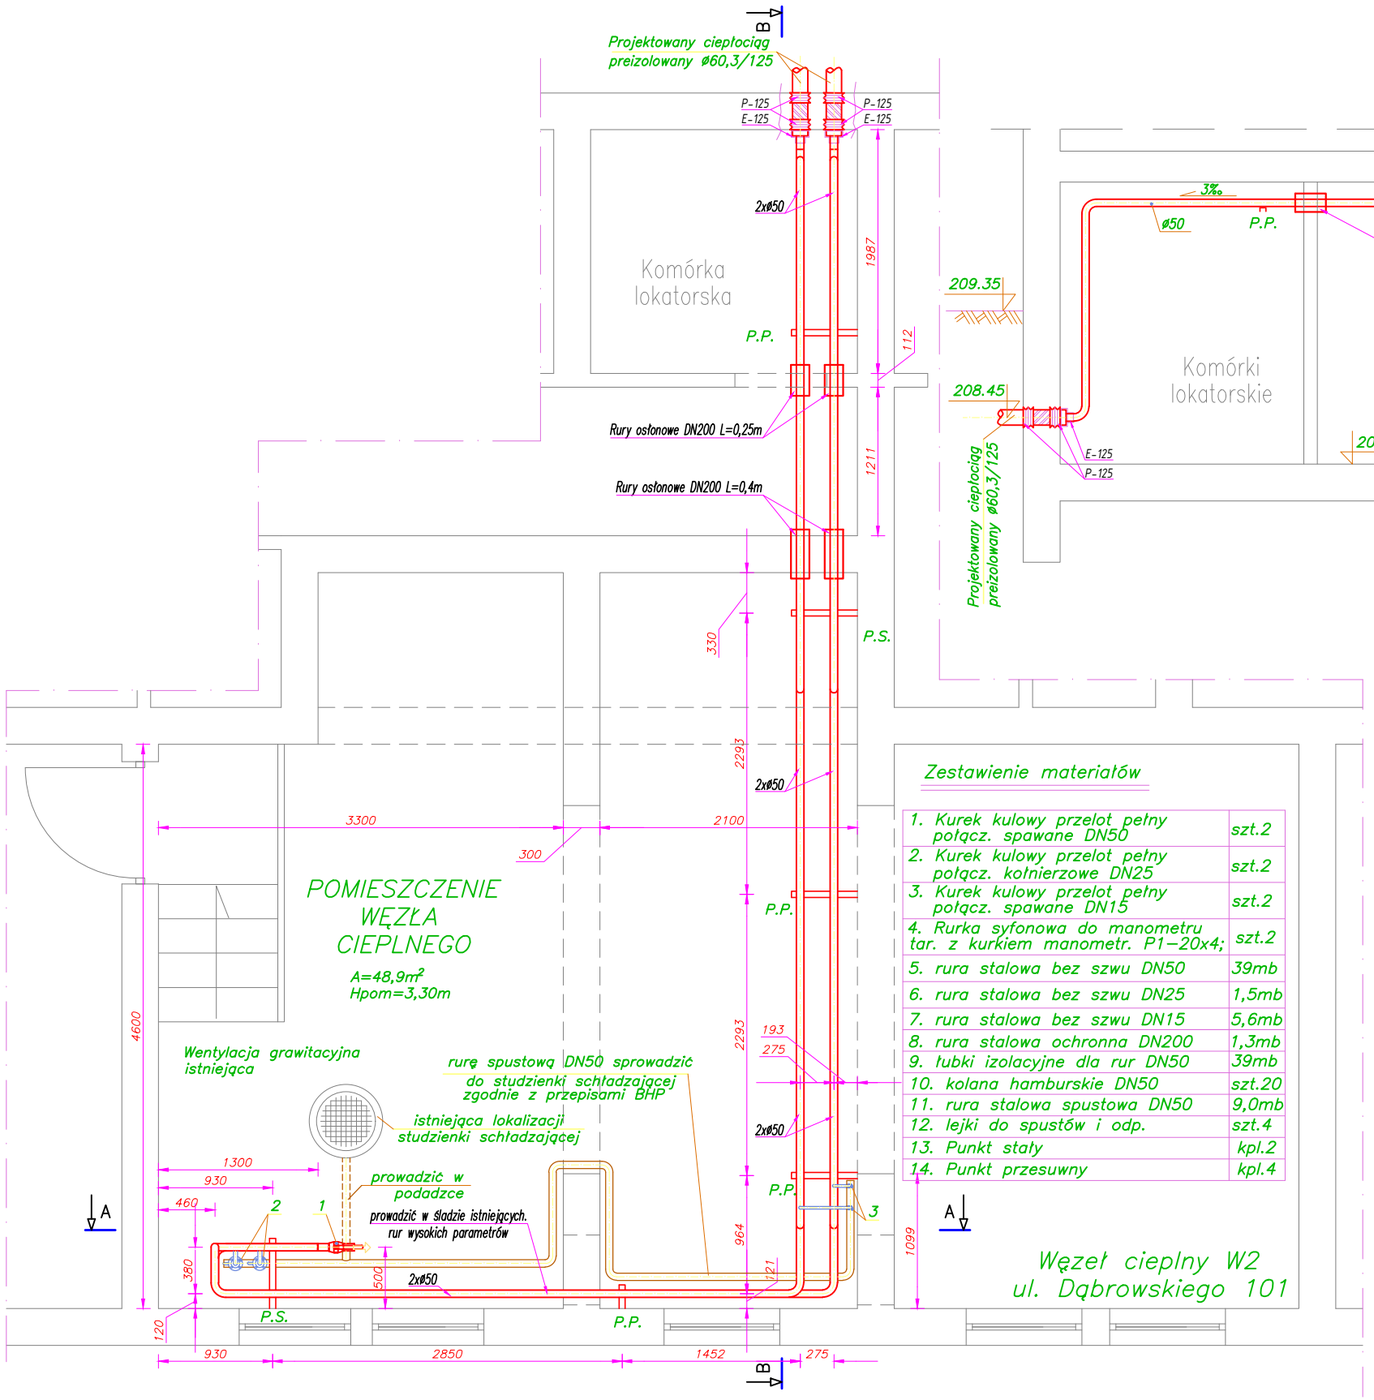


## Zestawienie materiałów

| | |
|---|---|
| 1. Kurek kulowy przelot pełny połącz. spawane DN50 | szt.2 |
| 2. Kurek kulowy przelot pełny połącz. kołnierzowe DN25 | szt.2 |
| 3. Kurek kulowy przelot pełny połącz. spawane DN15 | szt.2 |
| 4. Rurka syfonowa do manometru tar. z kurkiem manometr. P1—20x4; | szt.2 |
| 5. rura stalowa bez szwu DN50 | 39mb |
| 6. rura stalowa bez szwu DN25 | 1,5mb |
| 7. rura stalowa bez szwu DN15 | 5,6mb |
| 8. rura stalowa ochronna DN200 | 1,3mb |
| 9. łubki izolacyjne dla rur DN50 | 39mb |
| 10. kolana hamburskie DN50 | szt.20 |
| 11. rura stalowa spustowa DN50 | 9,0mb |
| 12. lejki do spustów i odp. | szt.4 |
| 13. Punkt stały | kpl.2 |
| 14. Punkt przesuwny | kpl.4 |

Węzeł cieplny W2
ul. Dąbrowskiego 101

Węzeł W2
Dąbrowskiego 101

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.<br>ŁÓDŹ UL. ANDRZEJEWSKIEJ 5 | | |
| WYKONAWCA: | PROTERM Maciej Grzywacz | | |
| TEMAT: | Projekt budowlano—wykonawczy przebudowy kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory K—721A do komory K—731 wraz z odbiciami do budynków przy ul. Dąbrowskiego 99 i 101 | | |
| NAZWA RYS: | Wejście do węzła cieplnego W2 ul. Dąbrowskiego 101 | | |
| PROJEKTANT: | dr inż. Maciej Grzywacz<br>nr upr. LOD/3778/PBS/18 | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. MARIA LISOWSKA<br>nr upr. 144/01/WL | | |
| DATA: 11.2024 | SKALA: 1:50 | RYS.21 | ZLECENIE: |